



Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	

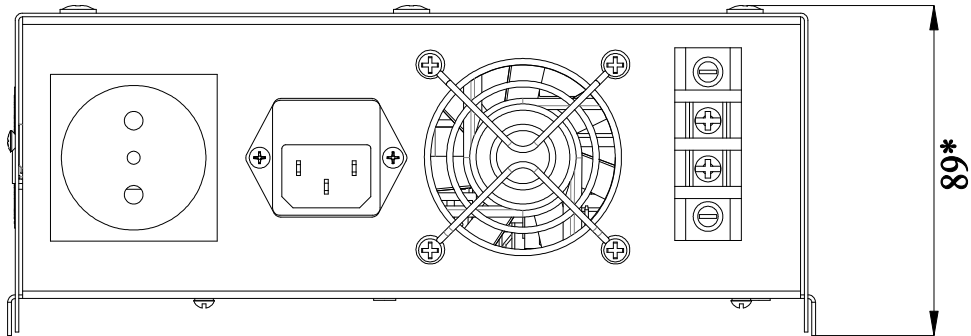


89*

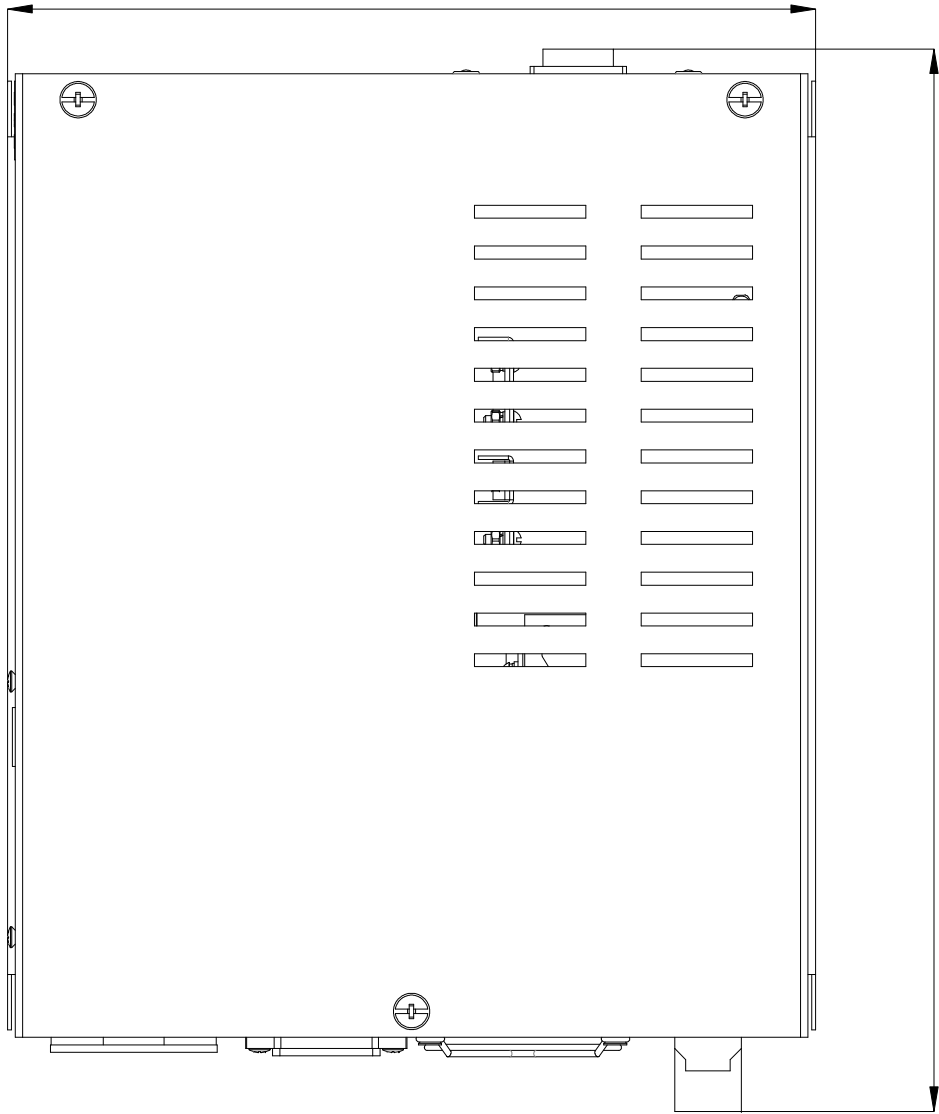



218*

286*

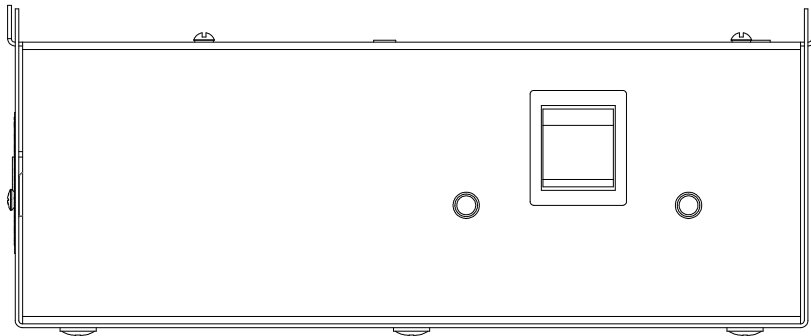

4 паза

МЕСТНЫЙ АУ
МАСШТАБ 2 : 1

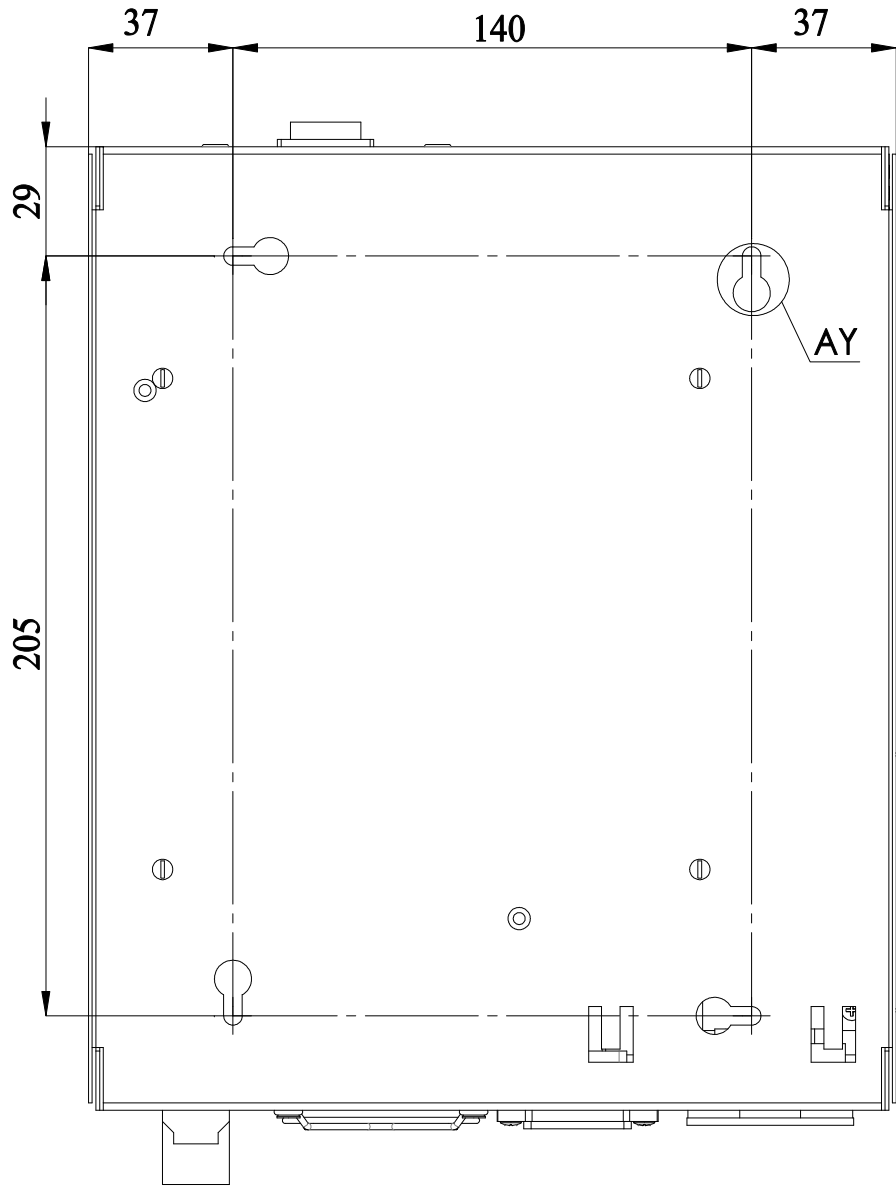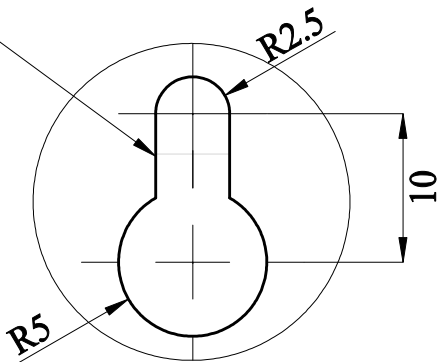

АУ

1.* Размеры для справок.
2. Устройство устанавливается так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436218.054 ГЧ									
					ИБП ТЕРЛОСОМ-300 Габаритный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										1:2
Разраб.		Батурин												
Пров.														
										Лист 1		Листов 2		
Согл.														
Нач.КБ		Имаев												